


DBheat-съществуващо
добавя се към схема на таблото

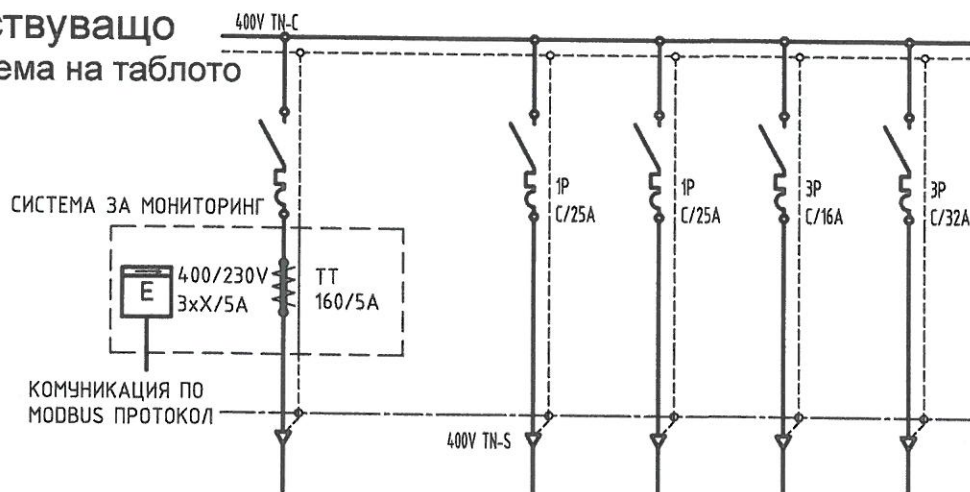


ТОКОВ КРЪГ	, A	ОБЩО	Ke=0,8	1	2	3	4
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ	, W	19420		1700	1000	3200	13520
РАБОТНА МОЩНОСТ	, W	15536		1700	1000	3200	13520
РАБОТЕН ТОК	, A	32.70		9.24	5.43	8.00	27.99
ЗАЩИТА	, A	-		C/1x25A	C/1x25A	C/3x16A	C/3x32A
СЕЧЕНИЕ ЛИНИЯ	, мм ²	-		3x6	3x6	5x2.5	5x6
cos()		0.69		0.80	0.80	0.58	0.70
КОНСУМАТОР	ОПИСАНИЕ	СУМАРНА ДОБАВЕНА РАБОТНА МОЩНОСТ		ТАБЛО ОТОПЛЕНИЕ ПОМПИ	ТАБЛО АБОНАТНА	ВЕНТИЛАЦИОННА КАМЕРА СЦЕНА	ВЕНТИЛАЦИОННА КАМЕРА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА
ПЪЛНА РАБОТНА МОЩНОСТ, VA		22565.22		2125.00	1250.00	5517.24	19314.29

Защитна и измервателна апаратура добавяща се в
схема на съществуващото табло DBheat

 Секция: ЕАСТ Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРИГОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 01461
	инж. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯМАКОВ
	Подпис 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА ТОКОВИ КРЪГОВЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ В ТАБЛО DBcontrol room

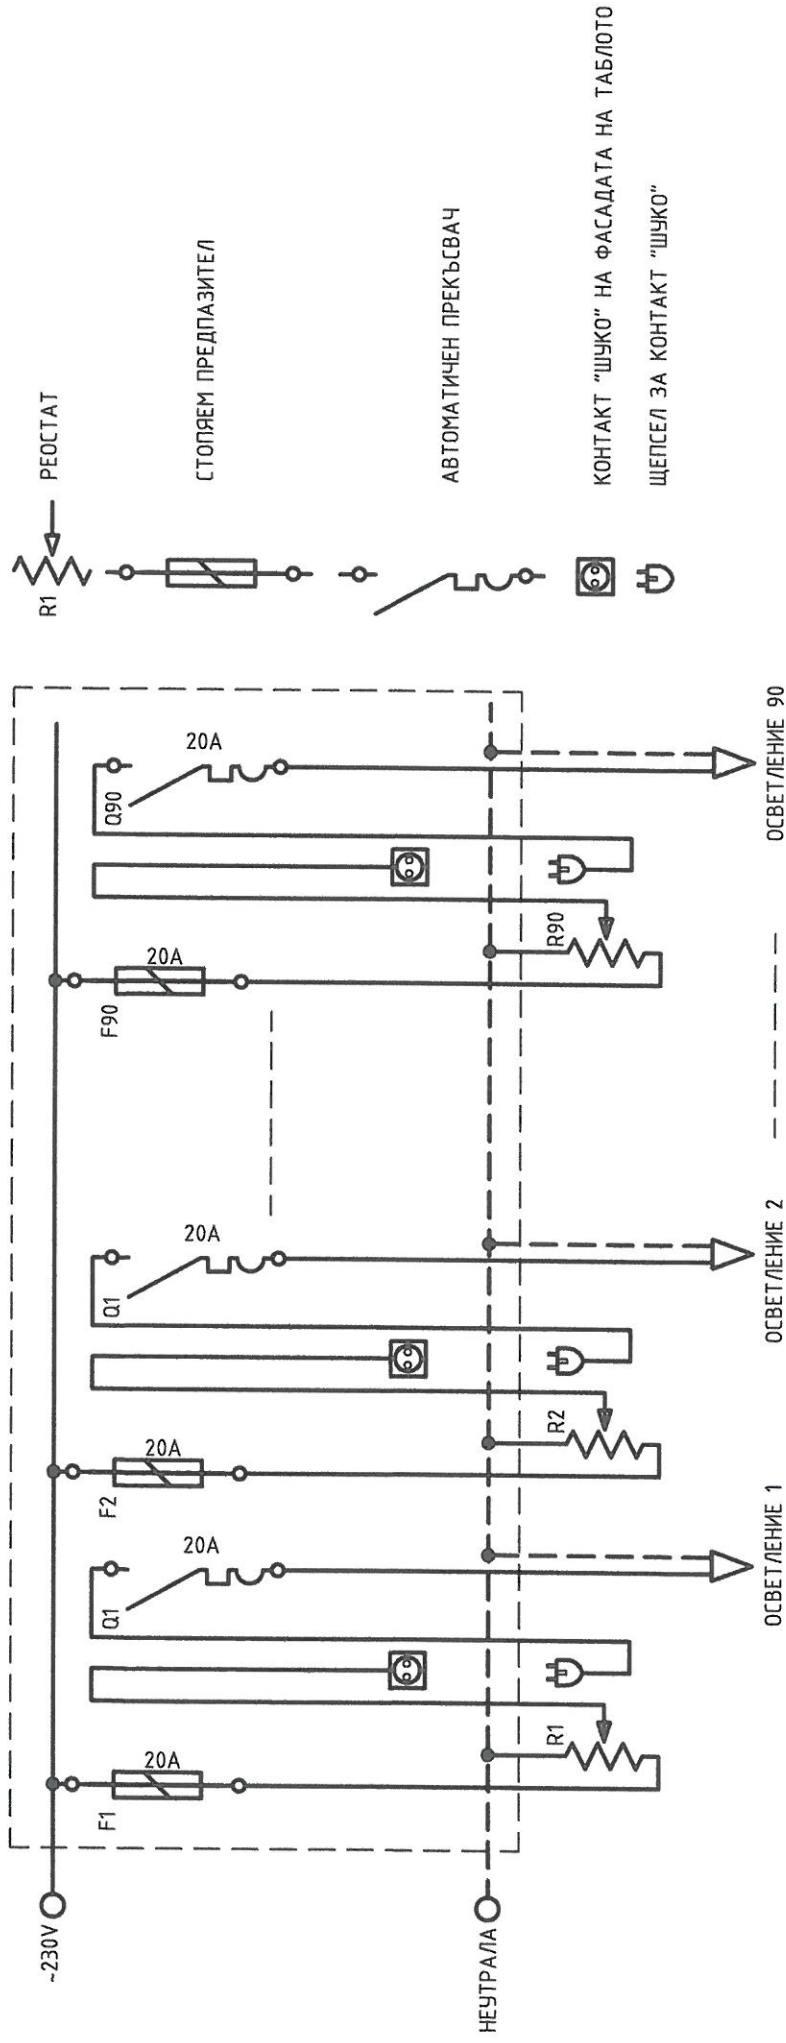

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРОМОТНОСТ
Регистрационен № 01461	ИНЖ. МИРОСЛАВ
	ГЕОРГИЕВ ЯНАКОВ
Секция: ЕАСТ	Подпис: _____
Част на проекта: по удостоверение за ППТ	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППТ ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА

БЛКОВА СХЕМА НА ВРЪЗКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО DMX ПРОТОКОЛ

